



وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای یزد



معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

خلاصه آمار و اطلاعات صنعت برق استان یزد در بهار سال ۹۹ به شرح زیر می باشد.

۲- **حداکثر بار نیاز مصرف استان:** ۱۷۱۶ مگاوات در تاریخ ۹۹/۳/۳۱ در ساعت ۱۳:۰۱ با ۷.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل

۳- ظرفیت ایستگاه ها

- ظرفیت ترانسهای انتقال با ۳.۶ درصد رشد نسبت به سال قبل ۹۱۱۹ مگاوات آمپر می باشد.
- ظرفیت ترانسهای فوق توزیع بدون هیچ تغییری نسبت به سال قبل ۲۹۹۰ مگاوات آمپر می باشد.

۴- طول خطوط

- طول خطوط انتقال با ۰.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل ۲۰۷۴ کیلومتر مدار می باشد.
- طول خطوط فوق توزیع با ۱ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۷۳۶ کیلومتر مدار می باشد.

۵- فروش انرژی

- تعداد مشترکین در بهار سال ۹۹ به میزان ۸۲۷۴ مشترک افزایش یافته است. هم چنین میزان فروش انرژی در بهار سال ۹۹ نیز با ۵.۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل به میزان ۲,۴۱۲,۷۳۱ مگاوات ساعت بوده است. لازم به ذکر است که میزان فروش انرژی در دوره مشابه سال قبل به میزان ۲,۵۶۲,۱۶۶ مگاوات ساعت بوده است.

۰ میزان فروش برق خانگی در بهار سال ۹۹ با ۸.۲ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۴۹,۴۷۴ مگاوات ساعت

۰ میزان فروش برق عمومی در بهار سال ۹۹، با ۲۰.۴ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۳,۶۶۸ مگاوات ساعت

۰ میزان فروش برق کشاورزی در بهار سال ۹۹ با ۱۳.۶ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۱۹۷,۶۳۲ مگاوات ساعت

۰ میزان فروش برق صنعتی استان در بهار سال ۹۹ با ۸.۴ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۱,۸۳۲,۵۴۵ مگاوات ساعت بوده است که از میزان

۶۳۹,۳۴۴ مگاوات ساعت مربوط به فروش صنعتی توزیع و ۱,۱۹۳,۲۰۱ مگاوات ساعت نیز مربوط به صنایع بزرگ استان می باشد. لازم به ذکر است که سهم

فروش صنعتی استان در بهار سال ۹۹، ۷۷ درصد می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱ درصد کاهش داشته است.

۰ میزان فروش برق تجاری استان در بهار سال ۹۹ با ۱۷.۹ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۰,۲۵۱ مگاوات ساعت

خلاصه وضعیت شرکت برق منطقه ای یزد در بهار سال های ۹۸ و ۹۹

شرح	واحد	بهار ۱۳۹۸	بهار ۱۳۹۹	درصد تغییرات
افزایش طول خطوط انتقال و فوق توزیع	۴۰۰ کیلوولت	۰	۰	-
	۲۳۰ کیلوولت	۰	۵	-
	۱۳۲ کیلوولت	۱۰	۰	-
	۶۳ کیلوولت	۰	۱۷	-
	جمع	۱۰	۲۲	۱۲۴.۰
افزایش ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع	۴۰۰ کیلوولت	۰	۰	-
	۲۳۰ کیلوولت	۰	۳۲۰	-
	۱۳۲ کیلوولت	۰	۰	-
	۶۳ کیلوولت	۰	۰	-
	جمع	۰	۳۲۰	-
تحويل به توزيع	مگاوات ساعت	۱,۳۷۱,۷۷۰	۱,۳۷۹,۳۶۱	۰.۶
پیک نیاز مصرف استان	مگاوات	۱,۵۹۲	۱,۷۱۶	۷.۸
تلفات	درصد	۱.۱	۱.۱	-۰.۰۲
تغییرات تعداد مشترکین	خانگی	۴,۳۰۹	۶,۲۳۵	۴۴.۷
	عمومی	۴۱	۷۶	۸۵.۴
	کشاورزی	۸۴	۱۵۸	۸۸.۱
	صنعتی توزیع	۵۰	۸۳	۶۶.۰
	صنایع بزرگ	۰	۰	-
	سایر مصارف	۷۴۳	۱,۷۲۲	۱۳۲
	جمع	۵,۲۲۷	۸,۲۲۴	۵۸.۳
میان فروش انرژی	خانگی	۲۳۰,۴۶۳	۲۴۹,۴۷۴	۸.۲
	عمومی	۶۷,۴۴۳	۵۳,۶۶۸	-۲۰.۴
	کشاورزی	۱۷۳,۹۹۳	۱۹۷,۶۳۲	۱۳.۶
	سایر مصارف	۶۱,۲۱۸	۵۰,۲۵۱	-۱۷.۹
	روشنایی معابر	۲۸,۴۶۲	۲۹,۱۶۰	۲.۵
	صنعتی توزیع	۷۸۲,۷۹۸	۶۳۹,۳۴۴	-۱۸.۳
	صنایع بزرگ	۱,۲۱۷,۷۹۰	۱,۱۹۳,۲۰۱	-۲.۰
	جمع	۲,۵۶۲,۱۶۶	۲,۴۱۲,۷۳۱	-۵.۸


وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع تا پایان بهار سال ۹۹

شرح	واحد	تا پایان سال ۹۸	تاکنون	درصد تغییرات
طول خطوط انتقال و فوق توزیع	خطوط انتقال	۲,۰۶۹	۲,۰۷۴	۰.۲
	خطوط فوق توزیع	۱,۷۱۹	۱,۷۳۶	۱.۰
	جمع	۳,۷۸۸	۳,۸۱۰	۰.۶
ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع	ترانسهای انتقال	۸,۷۹۹	۹,۱۱۹	۳.۶
	ترانسهای فوق توزیع	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۰.۰
	جمع	۱۱,۷۸۹	۱۲,۱۰۹	۲.۷


پروژه های بهره برداری شده در سال ۱۳۹۹

شرح	واحد	حجم پروژه	تاریخ بهره برداری
خط ۶۳ سرو - گندله سازی	کیلومترمدار	۱۷.۴ KM	۱۳۹۹/۲
پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت خضرآباد	مگا ولت آمپر	۳۲۰ MVA	۱۳۹۹/۳
ورود و خروج خط ۲۳۰ یزد ۲ - شهرک فولاد	کیلومترمدار	۵ KM	۱۳۹۹/۳

حداکثر بار نیاز مصرف در بهار سالهای ۹۸ و ۹۹

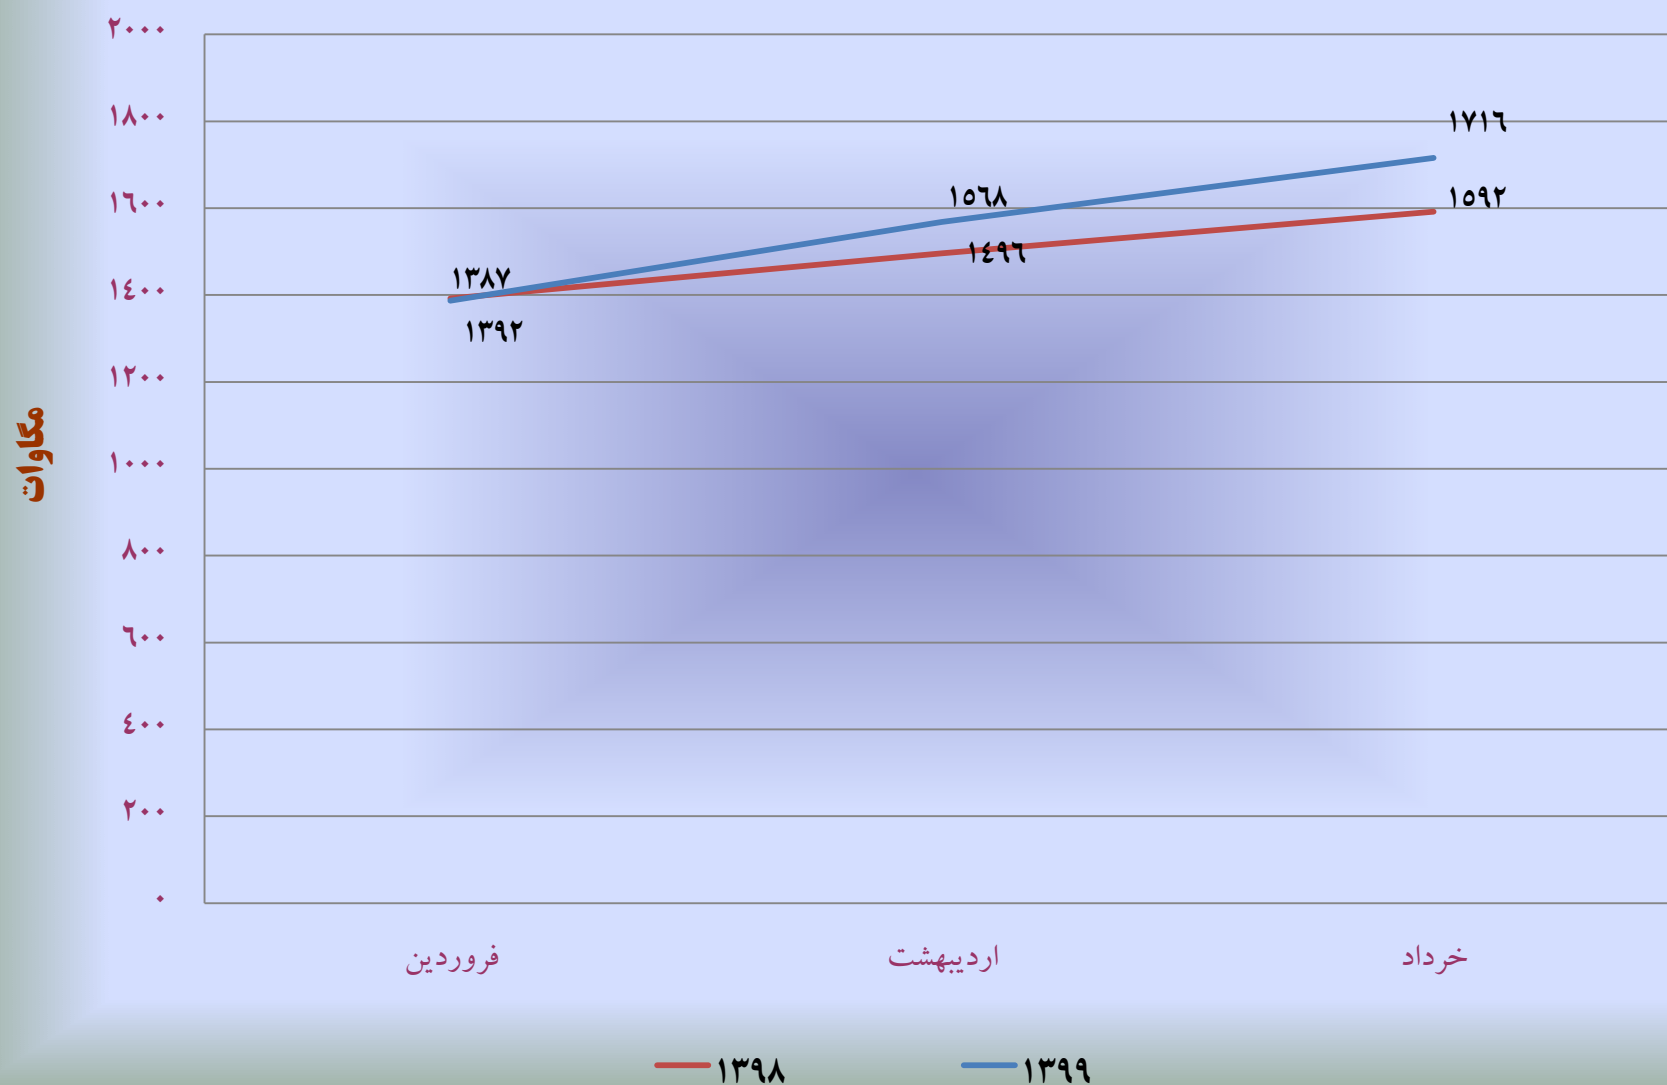


میزان فروش انرژی در بهار سال ۱۳۹۸

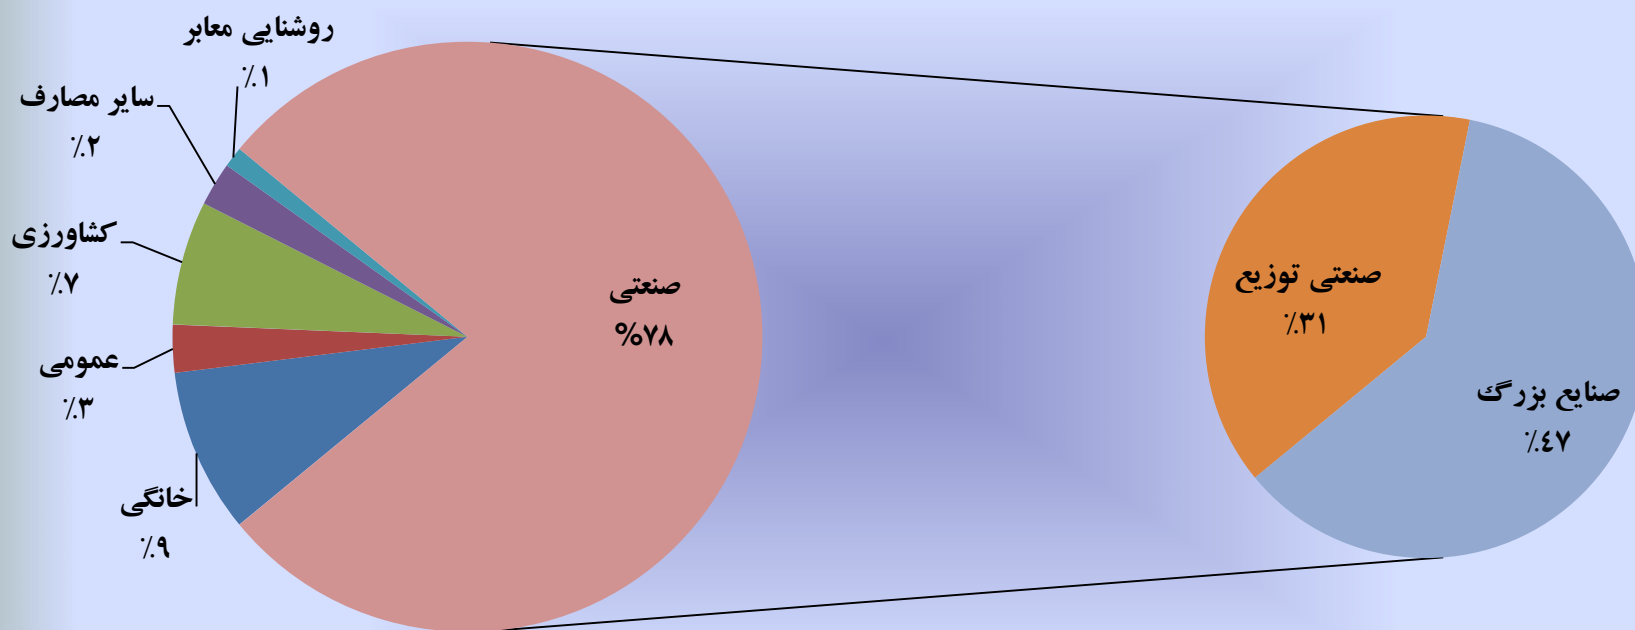

صنایع بزرگ ۴۷٪ صنعتی توزیع ۳۱٪ روشنایی معابر سایر مصارف کشاورزی عمومی خانگی

میزان فروش انرژی در بهار سال ۱۳۹۹

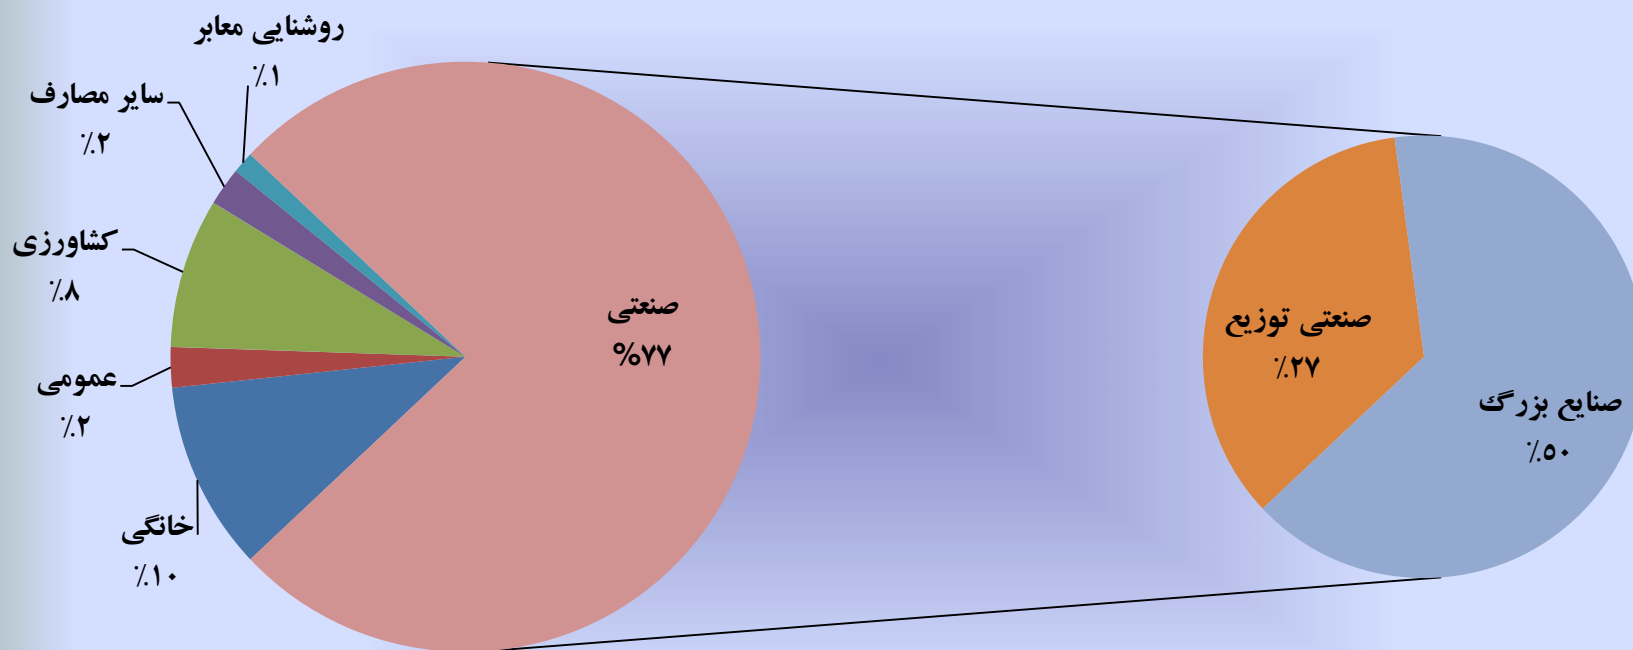

■ خانگی
 ■ عمومی
 ■ کشاورزی
 ■ سایر مصارف
 ■ روشنایی معابر
 ■ صنعتی توزیع
 ■ صنایع بزرگ

میزان افزایش مشترکین برق در بهار سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

